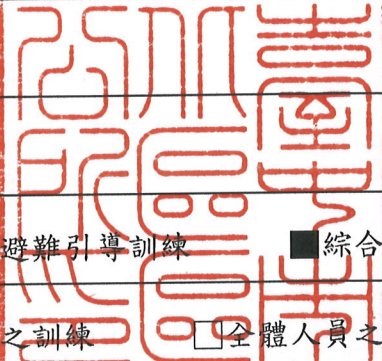
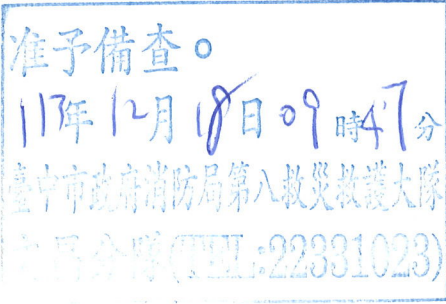


自衛消防編組訓練計畫提報表

受文者	臺中市政府消防局第 八 大隊						
主 旨	提報自衛消防編組訓練計畫（如附件）。						
提報人	管理權人：陳宗祈		 (簽章)				
實施者	防火管理人：許益通		 (簽章)				
場 所	名 稱	臺中市北區行政大樓		電話	04-22314031		
	地 址	台中市北區賴厝里永興街 301 號					
訓 練	日 期	113 年 12 月 16 日					
	內 容	☒ 滅火訓練 ☒ 通報訓練 ☒ 避難引導訓練 ☒ 綜合演練					
	種 類	☒ 白天人員之訓練 ☐ 夜間人員之訓練 ☐ 全體人員之訓練					
	參加人數	41 人	前次訓練日期			民國 113 年 06 月 25 日	
	派員指導	☐ 要 ☒ 不要	消防車支援			☐ 需要 _____ 輛 ☒ 不要	
	其 他						
綜合意見（消防機關填寫）			審核人：  分隊長： 				

1. 依消防法施行細則第十五條第五項之規定辦理，並應於實際訓練日期十日前，提報消防機關，消防機關於該場所實際進行訓練時，應派員前往查察，以確認業已報請消防機關核備之消防防護計畫，是否依規劃日期進行。
2. 為落實滅火、通報及避難訓練之實施，應結合自衛消防編組進行，故應製定自衛消防編組訓練計畫，由消防機關提供必要之指導。

臺中市北區行政大樓

自衛消防編組訓練課程表

課 程 表		日期：113/12/16(一)		
節數	時段	課程名稱	課程內容	教官
第一節	0800 0900	滅火訓練	講解滅火原理及方法。	許晉嘉 (消防設備士) 許益通 許益通
第二節	0900 1000	通報訓練	講解如何通報消防單位 及如何廣播疏散人員。	許晉嘉 (消防設備士) 許益通 許益通
第三節	1000 1100	避難訓練	1. 講解避難引導原則。 2. 講解避難引導時機。	莊瑞昇 (消防設備士) 許益通 許益通
第四節	1100 1200	綜合訓練	1. 實地操作滅火訓練。 2. 實地操作通報訓練。 3. 實地操作避難訓練。 4. 檢討改進。	許晉嘉 (消防設備士) 許益通 許益通

臺中市北區行政大樓

113 年下半年自衛消防組織編組訓練

簽 到 簿

時間：113 年 12 月 16 日(星期一)上午 8:00~12:00

地點：本所 5 樓 5-1 會議室

通報班	滅火班	避難引導班	安全防護班	救護班
趙紹倫 趙紹倫	黃國民課長 黃國民	黃荷分主任 黃荷分	張瓊云主任 張瓊云	彭瑞珍主任 彭瑞珍
黃麗芳 黃麗芳	李濬杰 李濬杰	陳怡心 陳怡心	童郁詠 童郁詠	何亞潔 何亞潔
張翠華 張翠華	巫冠霆 巫冠霆	陳健仔 陳健仔	林朝賢 林朝賢	賴惠如 賴惠如
杜如茵 杜如茵	郭敬中 郭敬中	王琬儒 王琬儒	黃惠雯 黃惠雯	張瑞芸 張瑞芸
廖美雲 廖美雲	許惠卿 許惠卿	朱良慧 朱良慧	黃國璋 黃國璋	洪獻生 洪獻生
吳艾娟 吳艾娟	吳東翰 吳東翰	姜筑尹 姜筑尹	謝仁傑 謝仁傑	郭芳均 郭芳均
范桂香 范桂香	蕭婕淳 蕭婕淳	林沅卿 林沅卿	蔡靜如 蔡靜如	黃徽雁 黃徽雁
吳嫻歆 吳嫻歆	洪宜慈 洪宜慈	謝淑花 謝淑花	陳佑楨 陳佑楨	林尚志 林尚志
許益南				

臺中市北區行政大樓 自衛消防編組訓練成果照片



說明：滅火訓練

秘書室許益通
主在



說明：避難引導訓練

秘書室許益通
主在

臺中市北區行政大樓 自衛消防編組訓練成果照片



說明：通報訓練

秘書室許益通
主任




說明：安全防護訓練

秘書室許益通
主任



說明：救護訓練

秘書室許益通
主任

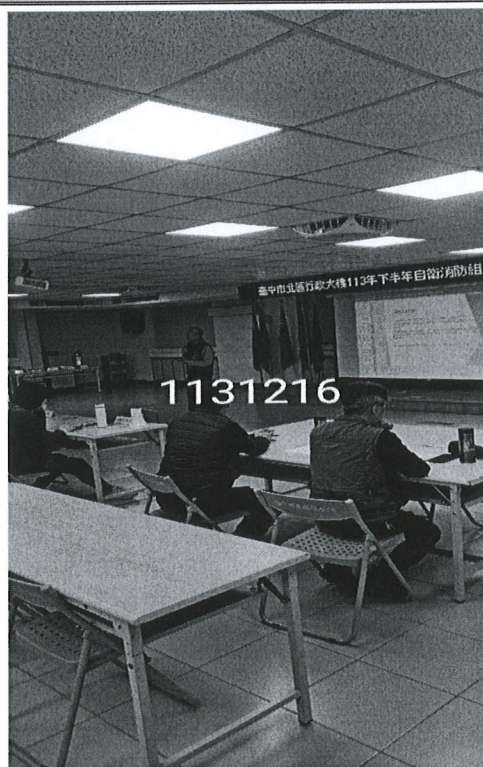

說明：檢討會議(綜合訓練)

秘書室許益通
主任

類別		檢 查 項 目	是■ 否□ (請勾"V"選)
前置作業		是否依規定向消防機關提報辦理日期，並有佐證資料。	是■ 否□
一	實施前檢查	一、演練開始前，自衛消防隊員之待命場所，是否為平常工作場所。	是■ 否□
		二、自衛消防編組成員是否事前瞭解演練內容。	是■ 否□
		三、是否先行確認防火區劃，起火區劃及垂直鄰接區劃之範圍及界限時間。	是■ 否□
二	火災發現與現場確認	一、受信總機之火警動作場所，是否與火警分區之圖面相符。	是■ 否□
		二、是否到起火場所確認火災，確認火警時，是否高喊兩次以上「失火了！」	是■ 否□
		三、進行火災確認者，是否向指揮據點（防災中心）回報。	是■ 否□
三	向消防機關通報	一、進行通報人員是否掌握火災概況、人員受困情形等必要之火災必要訊息。	是■ 否□
		二、通報內容是否符合模擬之情境。	是■ 否□
		三、通報一一九後，是否將向消防機關報案的內容，回報防災中心。	是■ 否□
現場所見 (優缺點)			

現場實測時，如無演練（或場所特性）無該項，請予刪除（以下亦同）。

類別		檢 查 項 目	是 ☐ 否 ☐ (請勾"V"選)
四	滅火器	一、用滅火器進行初期滅火之時機與場所是否適當，操作方法是否正確。	是 ☐ 否 ☐
		二、滅火器的放射時間（15 秒）是否正確。	是 ☐ 否 ☐
	室內消防栓	三、用室內消防栓進行初期滅火時機與場所是否適當，操作方法是否正確。	是 ☐ 否 ☐
		四、室內消防栓是否由兩人以上操作，延伸水帶是否適當。	是 ☐ 否 ☐
		五、室內消防栓的射水時間（30 秒）是否正確。	是 ☐ 否 ☐
	共通	六、室內消防栓之水帶延伸是否無礙，構成防火區劃的防火門是否能關閉。	是 ☐ 否 ☐
		七、初期滅火結束後，是否將結果報告防災中心。	是 ☐ 否 ☐
五	共通	一、構成起火區劃、鄰接區劃及垂直鄰接區劃之防火捲門，是否於界限時間內避難疏散後立刻關閉。	是 ☐ 否 ☐
		二、在確認有無滯留者後，是否形成區劃。	是 ☐ 否 ☐
		三、進行驗證時，起火點附近之樓梯，是否予以管制，禁止使用作為逃生避難用途。	是 ☐ 否 ☐
	電梯	四、電梯是否在確認火災後，立即停止使用，並使電梯停在起火區劃以外之處所。	是 ☐ 否 ☐
		五、確認電梯停止後，是否形成防煙區劃。	是 ☐ 否 ☐
	電扶梯	六、確認所有人員經由電扶梯避難後，是否立即停止運轉。	是 ☐ 否 ☐
		七、確認區劃內有無滯留人員後，是否立即將防火捲門降下。	是 ☐ 否 ☐
	共通	八、形成區劃後，是否回報防災中心。	是 ☐ 否 ☐
現場所見 (優缺點)			

備考：滅火器釋放時間為 15 秒（可不實際放射藥劑）以上、室內消防栓放水時間（可不實際射水）為 30 秒。

秘書室 無此設備
許益通

類別		檢 查 項 目	是 ☐ 否 ☐ (請勾"V"選)	
六	訊息通報及避難引導	共通	一、是否在場所內人員發生混亂前，即對自衛消防隊員通報「發生火災」之訊息。	是 ☐ 否 ☐
			二、通報場所內人員「發生火災」之方式、內容是否適當。	是 ☐ 否 ☐
			三、避難是否有秩序地順利進行。	是 ☐ 否 ☐
			四、避難引導人員是否在既定位置，依照事前計畫進行避難引導。	是 ☐ 否 ☐
			五、起火點附近之室內排煙設備及梯間排煙設備，是否有在起火後立即啟動。	是 ☐ 否 ☐
			六、起火後是否立即停止空調設備。	是 ☐ 否 ☐
			七、避難結束後是否回報防災中心（或指揮據點）。	是 ☐ 否 ☐
七	向消防隊提供訊息	一、是否能掌握時效，向消防隊提供相關訊息，及其內容是否適當。	是 ☐ 否 ☐	
八	其他	一、訊息是否統一處理。	是 ☐ 否 ☐	
		二、自衛消防隊員相互間之聯絡是否暢通。	是 ☐ 否 ☐	
		三、是否能針對建築物特性，進行必要之行動。	是 ☐ 否 ☐	
現場所見 (優缺點)				

自衛消防編組演練會議紀錄

一、時間：113 年 12 月 16 日（星期一）中午 12 時整

二、地點：臺中市北區區公所 5-1 會議室

三、主席：許 主任 益通

四、與會人員：如簽到表 紀錄：姜 助理員 筑尹

五、主席致詞：

感謝各位參加 113 年下半年自衛消防編組演練，今天透過分組訓練，來增加災害應變的能力，以期在緊急時冷靜發揮應用，確保機關安全能更加完善，並保障生命及財物的安全。

六、同仁發言：

今天的演練讓每位同仁都能了解各自的任務編組，且透過實際操作相關消防設備，能使自己更加熟悉滅火及疏散的操作要領，也讓自己面對災害時能冷靜、正確地應對。

七、主席結論：

希望各位同仁透過今天的演練，在災害發生時，發揮平時演練的成果，並將災害造成的影響降到最低，謝謝每位同仁配合本次的自衛消防演練。

八、散會。